

HC・トラップの施工及び取扱い上のご注意

～本取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくご使用ください。

< 工事業者様へ >

① 保管・取扱いに関する注意事項

- 強い衝撃を与えると破損する恐れがありますので、丁寧に取扱ってください。
- 火の近くなどの特に高温になる場所で保管・使用しないでください。

② 施工上の注意事項


- 常温から90°Cの排水配管に使用できます。
- ホッパーを設置する際、温水器の排水管が中心になるようにしてください。
- C・トラップは流入・流出の向きを確認して水平に取り付けてください。
- C・トラップは、内部部品の脱着が可能な位置に設置してください。
- 排水配管と50mm以上の排水口空間を確保してください。
- 接着剤はHT専用接着剤を使用し、塗り忘れや塗りすぎの無いように十分注意してください。
- 露出配管を行う場合は、直射日光による管・継手の劣化や外部からの衝撃を防ぐための防護を施してください。
- C・トラップの二次側配管にはUトラップ等を設けないでください。
- 試運転調整の排水時は金網とC・トラップの内部部品を外して通水してください。

< お客様へ >

③ 使用上の注意事項

- 手動で多量の排水を行う時はホッパー上部から排水が溢れないように排水バルブを調整してください。
- 高温排水での“やけど”に注意してください。
- ホッパーの金網、C・トラップは定期的に点検・清掃をしてください。
- アセトン、シンナー、クレオソート、殺虫剤、白あり駆除剤などの製品の材質に悪影響を及ぼす材質を吹き付けたり、塗ったりしないでください。

※ 着脱手順

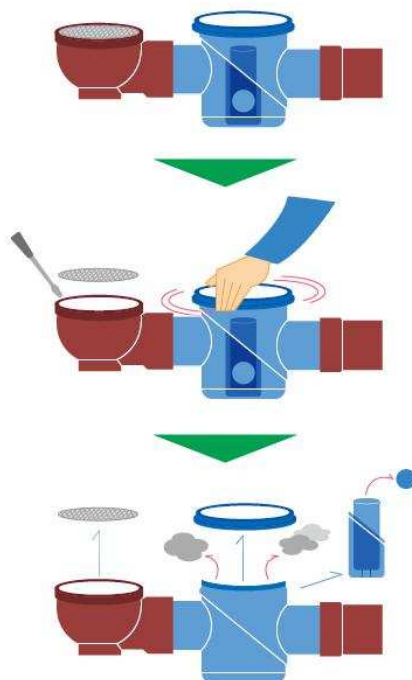


コンドールFRP工業株式会社

〒531-0073 大阪市北区本庄西 3-9-15

TEL06-6376-0810 FAX06-6376-0819